


TVAR VÝZTUŽE	PRUH	UMIS-TĚNÍ	MIN % A_{st} V PRŮŘEZU	LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ DESKA			
				BEZ ZESILUJÍCÍ DESKY		SE ZESILUJÍCÍ DESKOU	
ROVNÉ PRUTY	SLOUPOVÝ	HORNÍ	50 ZBYTEK	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.33L_n$ $0.20L_n$	$0.33L_n$ $0.20L_n$
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.125L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.125L$	$\geq 25d_s$ $\geq 300mm$	$\geq a$ OKRAJ ZESILUJÍCÍ DESKY
	STŘEDNÍ	HORNÍ	100	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.15L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.15L$	$\geq 75mm$	$\geq a$ OKRAJ ZESILUJÍCÍ DESKY
ROVNÉ PRUTY A OHYBY	SLOUPOVÝ	HORNÍ	50 ZBYTEK	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.20L_n$ $0.33L_n$	$0.33L_n$ $0.20L_n$
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.125L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.125L$	$\geq 25d_s$ $\geq 300mm$	$\geq a$ OKRAJ ZESILUJÍCÍ DESKY
	STŘEDNÍ	HORNÍ	50 ZBYTEK	$0.22L_n$ VSECHNY PRUTY	$0.22L_n$ $0.14L_n$	$0.14L_n$ $0.22L_n$	$0.22L_n$ VSECHNY PRUTY
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.20L_n$	$\geq 75mm$ $\leq 0.20L_n$	$\geq 75mm$	$\geq a$ OKRAJ ZESILUJÍCÍ DESKY
SÍŤ	SLOUPOVÝ	HORNÍ	100	$0.30L_n$	$0.30L_n$	$0.33L_n$	$0.33L_n$
		DOLNÍ	100	$\geq 75mm$ $\geq 0.125L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.125L$	$\geq 300mm, \min 25d_s$	$\geq a$ OKRAJ ZESILUJÍCÍ DESKY
	STŘEDNÍ	HORNÍ	100	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$
		DOLNÍ	100	$\geq a$ ① min 75% PLOCHY VÝZTUŽE V POLI	$\geq a$ ①	$\geq a$ ①	$\geq a$ ①
				c	L_n	c	L_n
				OKRAJOVÁ PODPORA		VNITRNÍ PODPORA	

schéma uspořádání podélné nosné výztuže lokálně podporovaných desek

SLOUPOVÝ PRUH

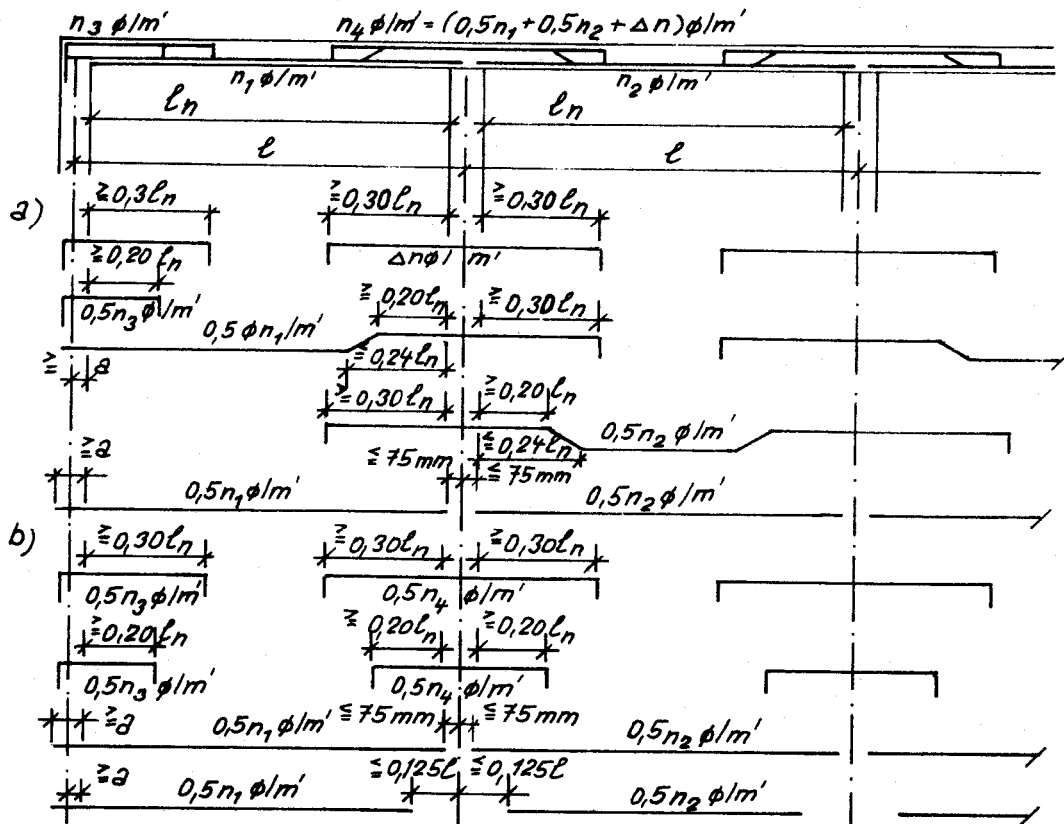

STŘEDNÍ PRUH

