


MOSTNÍ ZÁVĚRY Z ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ

(Dle VL 4)

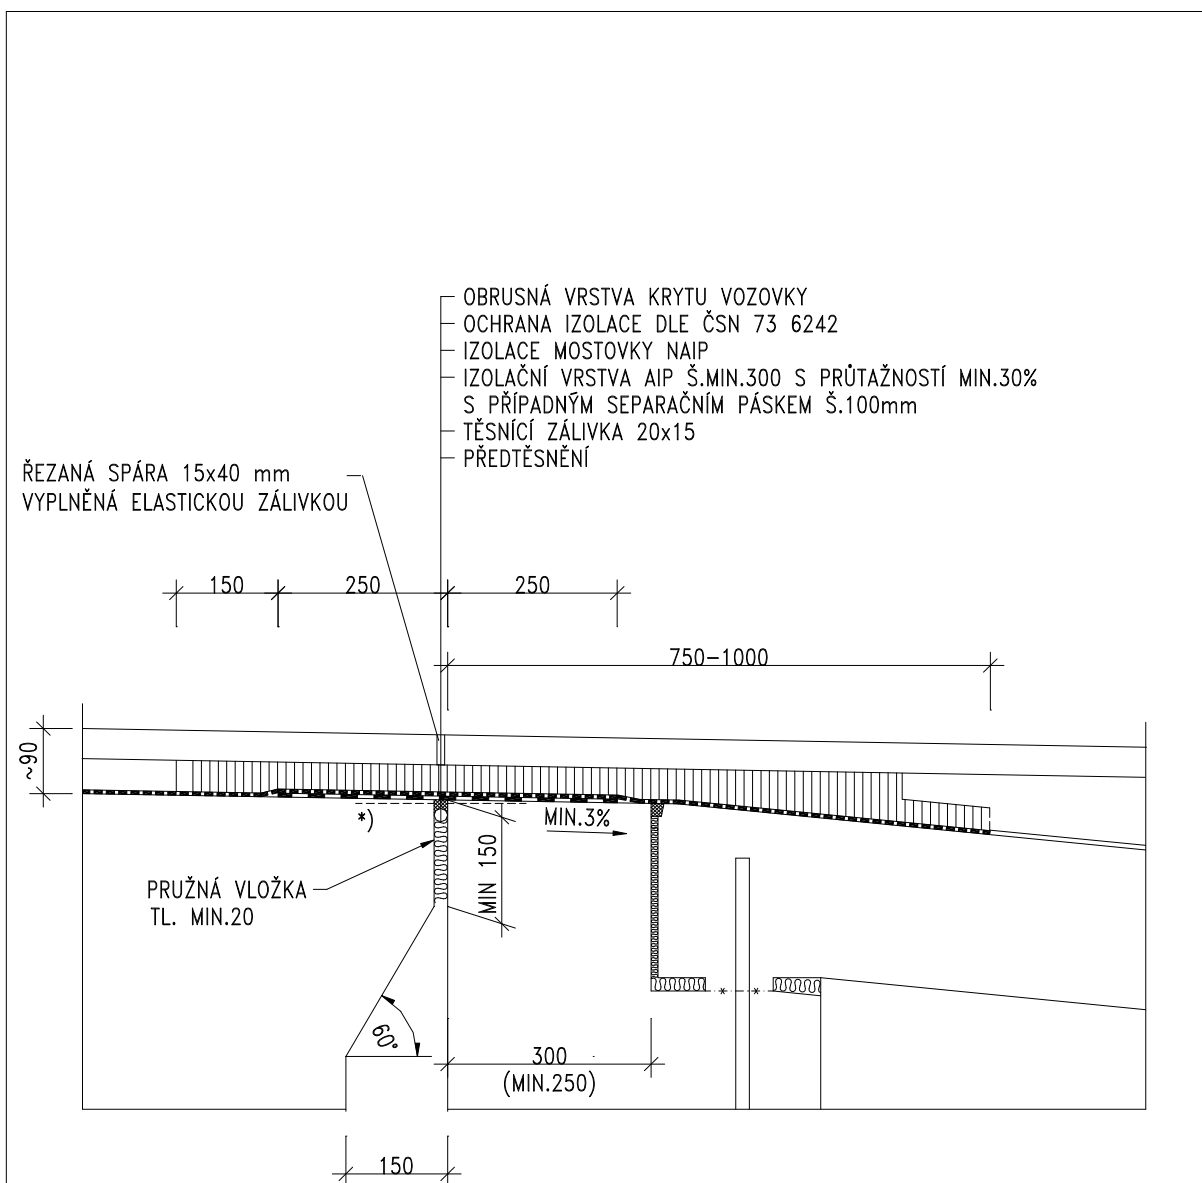

POZNÁMKA : PODPOVRCHOVÝ DIL. ZÁVĚR MUSÍ BÝT NAVRŽEN TAK, ABY NEBYLA OSLABENA TLOUŠŤKA VOZOVKY.

*) IZOLACI SPÁRY MEZI ZÁVĚRNOU ZÍDKOU A NOSNOU KONSTRUKCÍ LZE ZESÍLIT TĚSNÍCÍM PÁSEM
ULOŽENÝM V ÚROVNI MOSTOVKY NEBO cca 150 mm NÍŽE.

ÚPRAVA NENÍ VHODNÁ PRO TĚŽKÝ A VELMI TĚŽKÝ SILNIČNÍ PROVOZ.

PODPOVRCHOVÝ DIL. ZÁVĚR Z AIP
A TĚSNÍCÍ ZÁLIVKY, DIL ±2.5mm

305.01
98 12

